

Réseaux d'évacuation et d'assainissement

Maison individuelle (adresse anonymisée) – Inspection(s) TV

Détails du site

Client: particulier (données anonymisées)

Adresse du site: Maison individuelle (adresse anonymisée)

Date: 6 octobre 2026

Nom de l'opérateur: technicien ITV

Résumé

Inspection télévisée du réseau d'assainissement. Ce rapport présente les caractéristiques du tronçon et la documentation photographique.


Caractéristiques du tronçon

Nature au départ	pvc Ø 100 mm
Nature à l'arrivée	pvc Ø 100 mm
Sens d'écoulement	Dans le sens des écoulements
Longueur mesurée	10.00 m
Remarque générale	N/A

Défauts observés sur la canalisation

Repère	Distance (m)	Remarque
D1	4.60	regard borgne, Présence de racine.
D2	4.80	regard borgne, dépôt solide, Présence de racine.

Frise de la canalisation

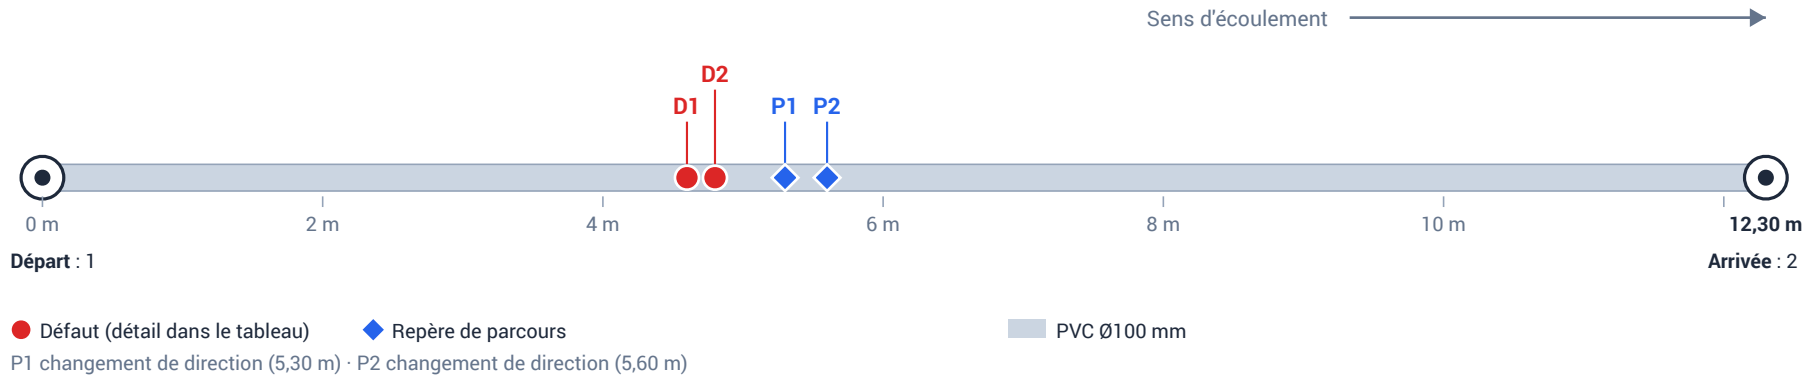

Caractéristiques du tronçon

Nature au départ	pvc Ø 100 mm
Nature à l'arrivée	pvc Ø 100 mm
Sens d'écoulement	Dans le sens des écoulements
Longueur mesurée	10.00 m


Documentation photographique



Type	localisation
Distance	0.00 m
Défaut	Non
Remarque	Dérivation du branchement pour introduction du système d'inspection.



Type	départ
Distance	0.00 m
Défaut	Non
Remarque	Branchement sur descente, (reprise WC)

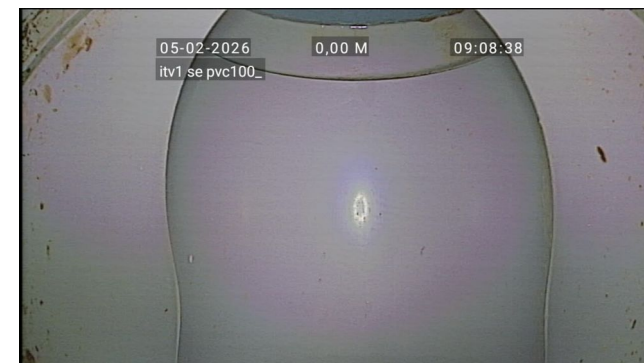

Type	distance
Distance	0.00 m
Défaut	Non
Remarque	introduction du système d'inspection


Caractéristiques du tronçon

Nature au départ	pvc Ø 100 mm
Nature à l'arrivée	pvc Ø 100 mm
Sens d'écoulement	Dans le sens des écoulements
Longueur mesurée	10.00 m

Documentation photographique



Type	distance
Distance	0.20 m
Défaut	Non
Remarque	arrivée au pied de chute

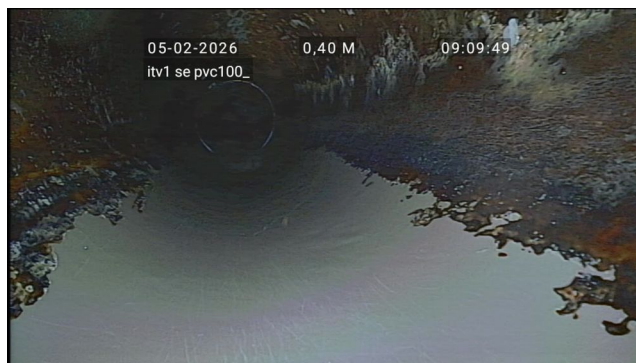

Type	distance
Distance	0.40 m
Défaut	Non
Remarque	tronçon droit



Type	distance
Distance	2.60 m
Défaut	Non
Remarque	tronçon droit

Caractéristiques du tronçon

Nature au départ	pvc Ø 100 mm
Nature à l'arrivée	pvc Ø 100 mm
Sens d'écoulement	Dans le sens des écoulements
Longueur mesurée	10.00 m

Documentation photographique



Type	distance
Distance	4.60 m
Défaut	Oui (D1)
Remarque	regard borgne, Présence de racine.



Type	distance
Distance	4.80 m
Défaut	Oui (D2)
Remarque	regard borgne, dépôt solide, Présence de racine.



Type	distance
Distance	5.30 m
Défaut	Non (P1)
Remarque	changement de direction

Caractéristiques du tronçon

Nature au départ	pvc Ø 100 mm
Nature à l'arrivée	pvc Ø 100 mm
Sens d'écoulement	Dans le sens des écoulements
Longueur mesurée	10.00 m

Documentation photographique



Type	distance
Distance	5.60 m
Défaut	Non (P2)
Remarque	changement de direction



Type	distance
Distance	7.70 m
Défaut	Non
Remarque	tronçon droit



Type	distance
Distance	9.10 m
Défaut	Non
Remarque	tronçon droit


Caractéristiques du tronçon

Nature au départ	pvc Ø 100 mm
Nature à l'arrivée	pvc Ø 100 mm
Sens d'écoulement	Dans le sens des écoulements
Longueur mesurée	10.00 m


Documentation photographique



Type	distance
Distance	10.00 m
Défaut	Non
Remarque	tronçon droit

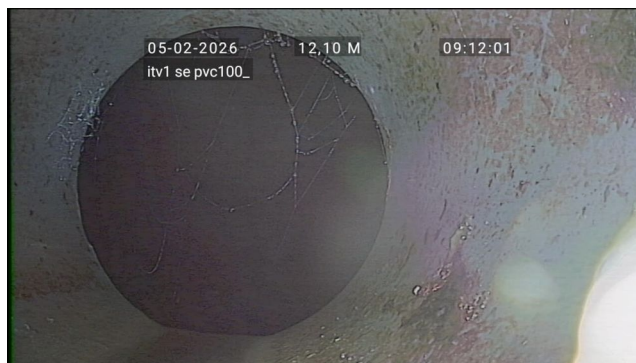

Type	distance
Distance	12.10 m
Défaut	Non
Remarque	arrivée au regard

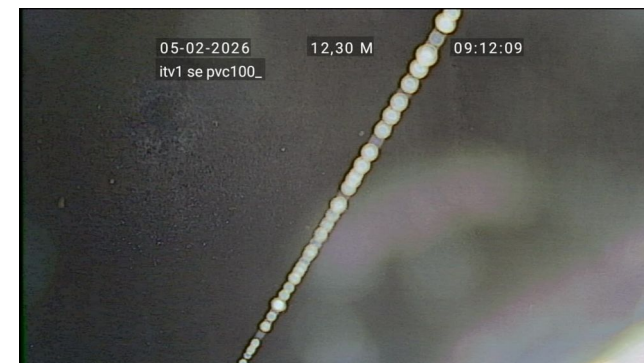

Type	distance
Distance	12.30 m
Défaut	Non
Remarque	arrêt de l'inspection


Caractéristiques du tronçon

Nature au départ	pvc Ø 100 mm
Nature à l'arrivée	pvc Ø 100 mm
Sens d'écoulement	Dans le sens des écoulements
Longueur mesurée	2.80 m
Remarque générale	N/A

Défauts observés sur la canalisation

Repère	Distance (m)	Remarque
D1	2.80	caméra immergée, arrêt de l'évolution de la caméra, arrêt de l'inspection

Frise de la canalisation

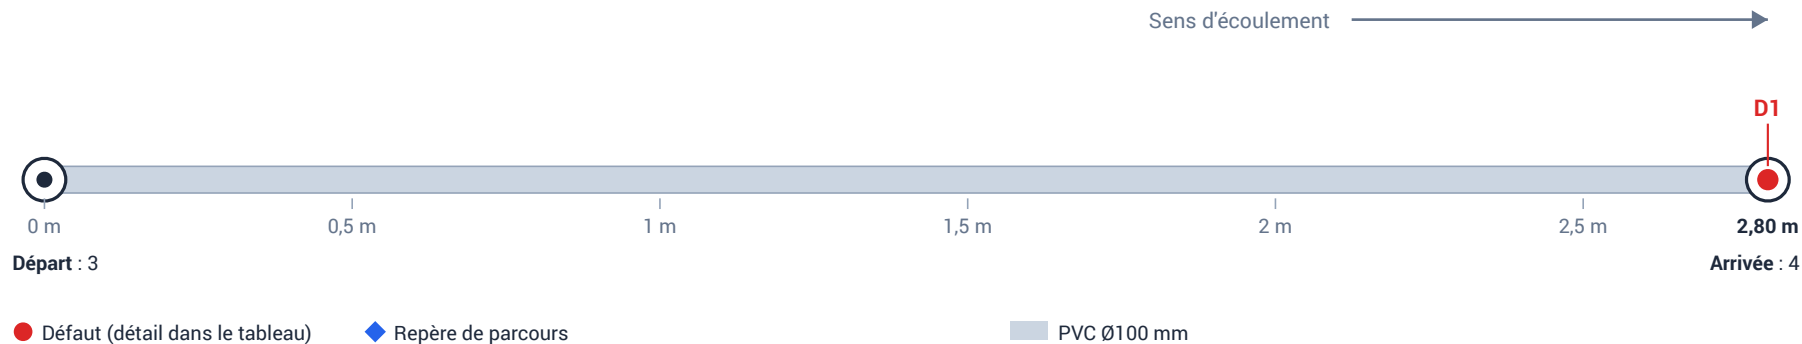

Caractéristiques du tronçon

Nature au départ	pvc Ø 100 mm
Nature à l'arrivée	pvc Ø 100 mm
Sens d'écoulement	Dans le sens des écoulements
Longueur mesurée	2.80 m

Documentation photographique



Type	localisation
Distance	0.00 m
Défaut	Non
Remarque	ouverture du té de visite



Type	distance
Distance	2.80 m
Défaut	Oui (D1)
Remarque	caméra immergée, arrêt de l'évolution de la caméra, arrêt de l'inspection


Caractéristiques du tronçon

Nature au départ	pvc Ø 100 mm
Nature à l'arrivée	pvc Ø 100 mm
Sens d'écoulement	Inverse des écoulements
Longueur mesurée	1.40 m
Remarque générale	N/A

Défauts observés sur la canalisation

Repère	Distance (m)	Remarque
D1	0.40	rétenction d'eau
D2	0.80	rétenction de boue, Canalisation déformée.
D3	1.10	rétenction de boue, Poinçonnement
D4	1.40	rétenction d'eau, rétenction de boue, arrêt de l'évolution de la caméra, arrêt de l'inspection, Poinçonnement de la canalisation.

Frise de la canalisation

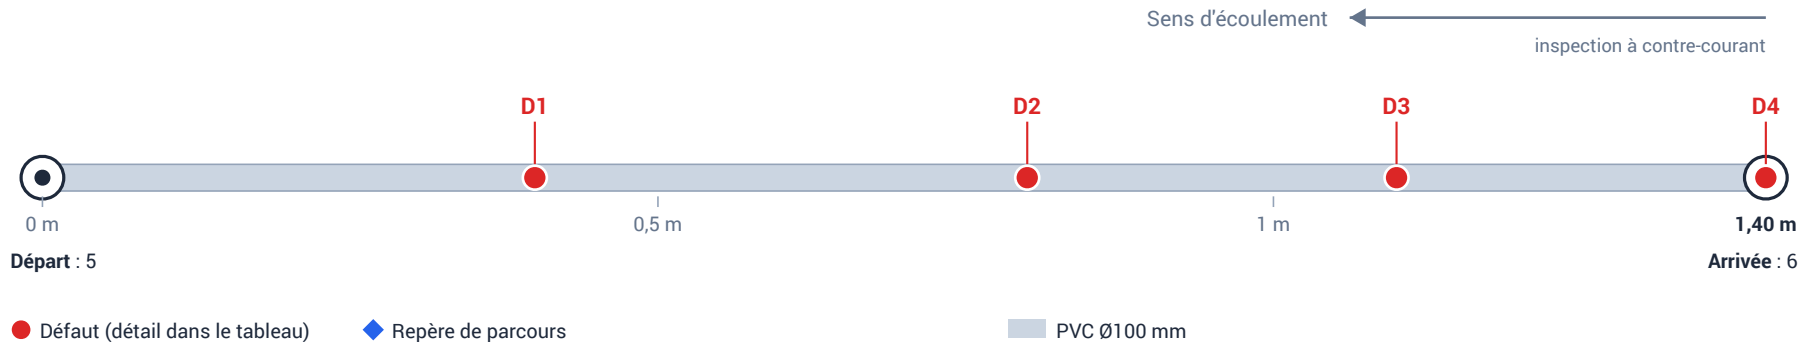

Caractéristiques du tronçon

Nature au départ	pvc Ø 100 mm
Nature à l'arrivée	pvc Ø 100 mm
Sens d'écoulement	Inverse des écoulements
Longueur mesurée	1.40 m

Documentation photographique



Type	localisation
Distance	0.00 m
Défaut	Non
Remarque	ouverture du regard



Type	départ
Distance	0.00 m
Défaut	Non
Remarque	introduction du système d'inspection




Type	distance
Distance	0.40 m
Défaut	Oui (D1)
Remarque	rétenion d'eau

Caractéristiques du tronçon

Nature au départ	pvc Ø 100 mm
Nature à l'arrivée	pvc Ø 100 mm
Sens d'écoulement	Inverse des écoulements
Longueur mesurée	1.40 m

Documentation photographique

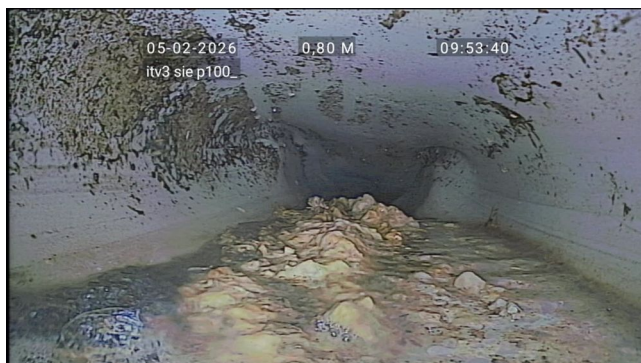

Type	distance
Distance	0.80 m
Défaut	Oui (D2)
Remarque	rétenion de boue, Canalisation déformée.



Type	distance
Distance	1.10 m
Défaut	Oui (D3)
Remarque	rétenion de boue, Poinçonnement



Type	distance
Distance	1.40 m
Défaut	Oui (D4)
Remarque	rétenion d'eau, rétenion de boue, arrêt de l'évolution de la caméra, arrêt de l'inspection, Poinçonnement de la canalisation.


Caractéristiques du tronçon

Nature au départ	pvc Ø 100 mm
Nature à l'arrivée	pvc Ø 100 mm
Sens d'écoulement	Dans le sens des écoulements
Longueur mesurée	10.40 m
Remarque générale	N/A

Défauts observés sur la canalisation

Repère	Distance (m)	Remarque
D1	2.40	défaut d'assemblage
D2	3.70	rétenction d'eau, Canalisation poinçonnée

Frise de la canalisation

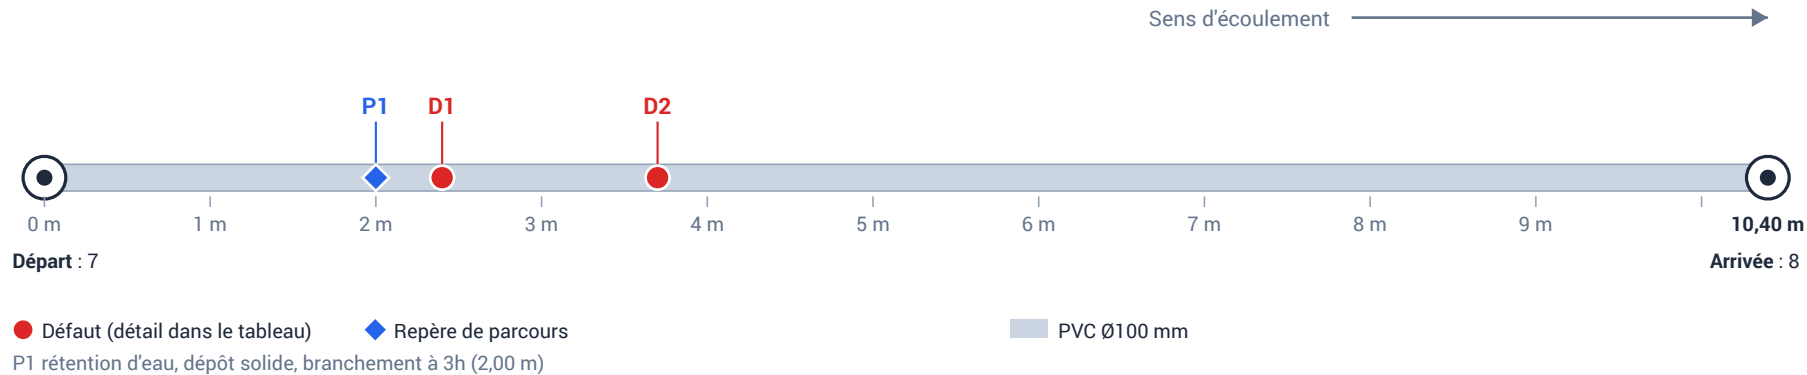

Caractéristiques du tronçon

Nature au départ	pvc Ø 100 mm
Nature à l'arrivée	pvc Ø 100 mm
Sens d'écoulement	Dans le sens des écoulements
Longueur mesurée	10.40 m

Documentation photographique



Type	localisation
Distance	0.00 m
Défaut	Non
Remarque	ouverture du regard



Type	distance
Distance	1.10 m
Défaut	Non
Remarque	rétenion de boue



Type	distance
Distance	2.00 m
Défaut	Non (P1)
Remarque	rétenion d'eau, dépôt solide, branchement à 3h

Caractéristiques du tronçon

Nature au départ	pvc Ø 100 mm
Nature à l'arrivée	pvc Ø 100 mm
Sens d'écoulement	Dans le sens des écoulements
Longueur mesurée	10.40 m


Documentation photographique



Type	distance
Distance	2.40 m
Défaut	Oui (D1)
Remarque	défaut d'assemblage



Type	distance
Distance	3.30 m
Défaut	Non
Remarque	rétention d'eau

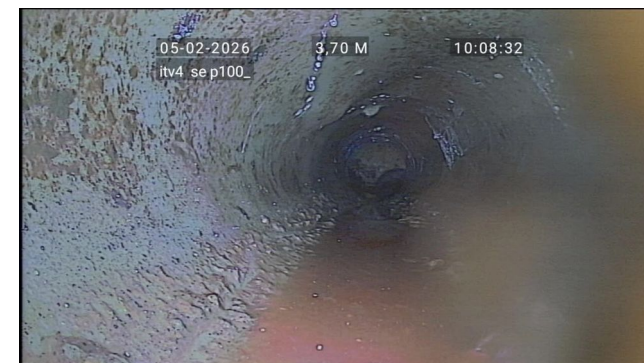

Type	distance
Distance	3.70 m
Défaut	Oui (D2)
Remarque	rétenion d'eau, Canalisations poinçonnées

Caractéristiques du tronçon

Nature au départ	pvc Ø 100 mm
Nature à l'arrivée	pvc Ø 100 mm
Sens d'écoulement	Dans le sens des écoulements
Longueur mesurée	10.40 m

Documentation photographique



Type	distance
Distance	4.30 m
Défaut	Non
Remarque	regard borgne



Type	distance
Distance	4.70 m
Défaut	Non
Remarque	dépôt solide



Type	distance
Distance	5.90 m
Défaut	Non
Remarque	rétention de boue

Caractéristiques du tronçon

Nature au départ	pvc Ø 100 mm
Nature à l'arrivée	pvc Ø 100 mm
Sens d'écoulement	Dans le sens des écoulements
Longueur mesurée	10.40 m

Documentation photographique



Type	distance
Distance	6.40 m
Défaut	Non
Remarque	tronçon droit



Type	distance
Distance	6.70 m
Défaut	Non
Remarque	N/A



Type	distance
Distance	8.80 m
Défaut	Non
Remarque	tronçon droit

Caractéristiques du tronçon

Nature au départ	pvc Ø 100 mm
Nature à l'arrivée	pvc Ø 100 mm
Sens d'écoulement	Dans le sens des écoulements
Longueur mesurée	10.40 m

Documentation photographique



Type	distance
Distance	9.20 m
Défaut	Non
Remarque	regard borgne



Type	distance
Distance	10.40 m
Défaut	Non
Remarque	arrêt de l'inspection



Type	N/A
Distance	N/A
Défaut	Non
Remarque	tronçon droit


Caractéristiques du tronçon

Nature au départ	fonte Ø 100 mm
Nature à l'arrivée	pvc Ø 100 mm
Sens d'écoulement	Inverse des écoulements
Longueur mesurée	20.40 m
Remarque générale	N/A

Défauts observés sur la canalisation

Repère	Distance (m)	Remarque
D1	9.50	Canalisation poinçonnée
D2	12.80	Canalisation poinçonnée

Frise de la canalisation

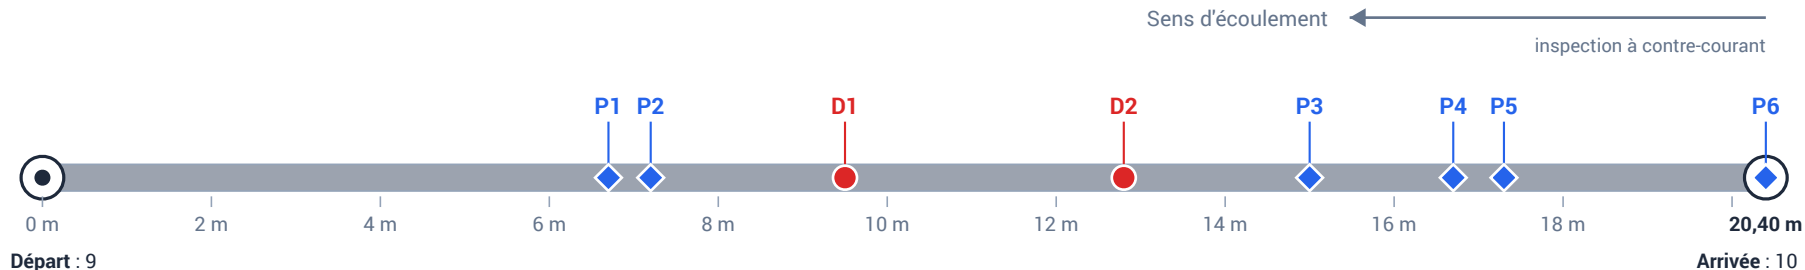

● Défaut (détail dans le tableau) ◆ Repère de parcours

■ FONTE Ø100 mm puis PVC Ø100 mm (changement non localisé)

P1 changement de direction (6,70 m) · P2 branchement à 9h (7,20 m) · P3 rétention d'eau, branchement à 12h (15,00 m)
P4 changement de direction (16,70 m) · P5 changement de direction (17,30 m)
P6 changement de direction, arrêt de l'évolution de la caméra,... (20,40 m)

Caractéristiques du tronçon

Nature au départ	fonte Ø 100 mm
Nature à l'arrivée	pvc Ø 100 mm
Sens d'écoulement	Inverse des écoulements
Longueur mesurée	20.40 m


Documentation photographique



Type	localisation
Distance	0.00 m
Défaut	Non
Remarque	Gargouille



Type	départ
Distance	0.00 m
Défaut	Non
Remarque	rétention d'eau

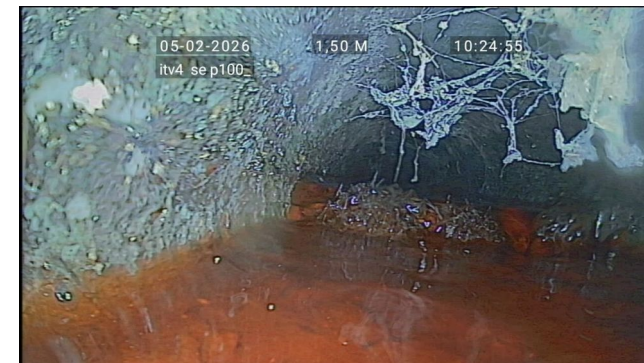

Type	distance
Distance	1.50 m
Défaut	Non
Remarque	rétention d'eau, Présence de racine

Caractéristiques du tronçon

Nature au départ	fonte Ø 100 mm
Nature à l'arrivée	pvc Ø 100 mm
Sens d'écoulement	Inverse des écoulements
Longueur mesurée	20.40 m

Documentation photographique



Type	distance
Distance	5.10 m
Défaut	Non
Remarque	rétenion d'eau



Type	distance
Distance	6.70 m
Défaut	Non (P1)
Remarque	changement de direction



Type	distance
Distance	7.20 m
Défaut	Non (P2)
Remarque	branchement à 9h

Caractéristiques du tronçon

Nature au départ	fonte Ø 100 mm
Nature à l'arrivée	pvc Ø 100 mm
Sens d'écoulement	Inverse des écoulements
Longueur mesurée	20.40 m

Documentation photographique



Type	distance
Distance	9.50 m
Défaut	Oui (D1)
Remarque	Canalisation poinçonnée



Type	distance
Distance	12.80 m
Défaut	Oui (D2)
Remarque	Canalisation poinçonnée



Type	distance
Distance	15.00 m
Défaut	Non (P3)
Remarque	rétenion d'eau, branchement à 12h

Caractéristiques du tronçon

Nature au départ	fonte Ø 100 mm
Nature à l'arrivée	pvc Ø 100 mm
Sens d'écoulement	Inverse des écoulements
Longueur mesurée	20.40 m


Documentation photographique



Type	distance
Distance	16.70 m
Défaut	Non (P4)
Remarque	changement de direction



Type	distance
Distance	17.30 m
Défaut	Non (P5)
Remarque	changement de direction

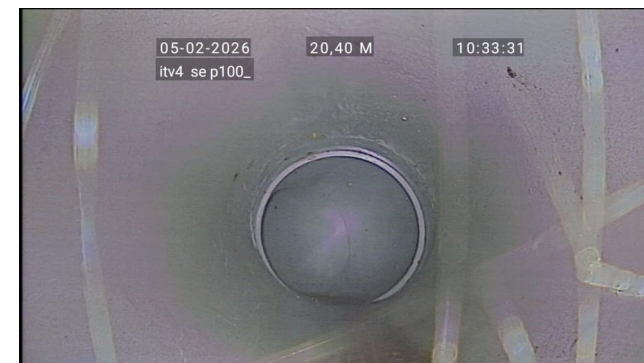

Type	distance
Distance	20.40 m
Défaut	Non (P6)
Remarque	changement de direction, arrêt de l'évolution de la caméra, arrêt de l'inspection

Caractéristiques du tronçon

Nature au départ	pvc Ø 100 mm
Nature à l'arrivée	pvc Ø 100 mm
Sens d'écoulement	Dans le sens des écoulements
Longueur mesurée	1.50 m
Remarque générale	N/A

Défauts observés sur la canalisation

Aucun défaut observé

Frise de la canalisation



Caractéristiques du tronçon

Nature au départ	pvc Ø 100 mm
Nature à l'arrivée	pvc Ø 100 mm
Sens d'écoulement	Dans le sens des écoulements
Longueur mesurée	1.50 m

Documentation photographique



Type	localisation
Distance	0.00 m
Défaut	Non
Remarque	ouverture du regard



Type	distance
Distance	1.50 m
Défaut	Non
Remarque	arrêt de l'inspection, Présence d'un puisard


Caractéristiques du tronçon

Nature au départ	pvc Ø 100 mm
Nature à l'arrivée	pvc Ø 100 mm
Sens d'écoulement	Dans le sens des écoulements
Longueur mesurée	1.60 m
Remarque générale	N/A

Défauts observés sur la canalisation

Aucun défaut observé

Frise de la canalisation

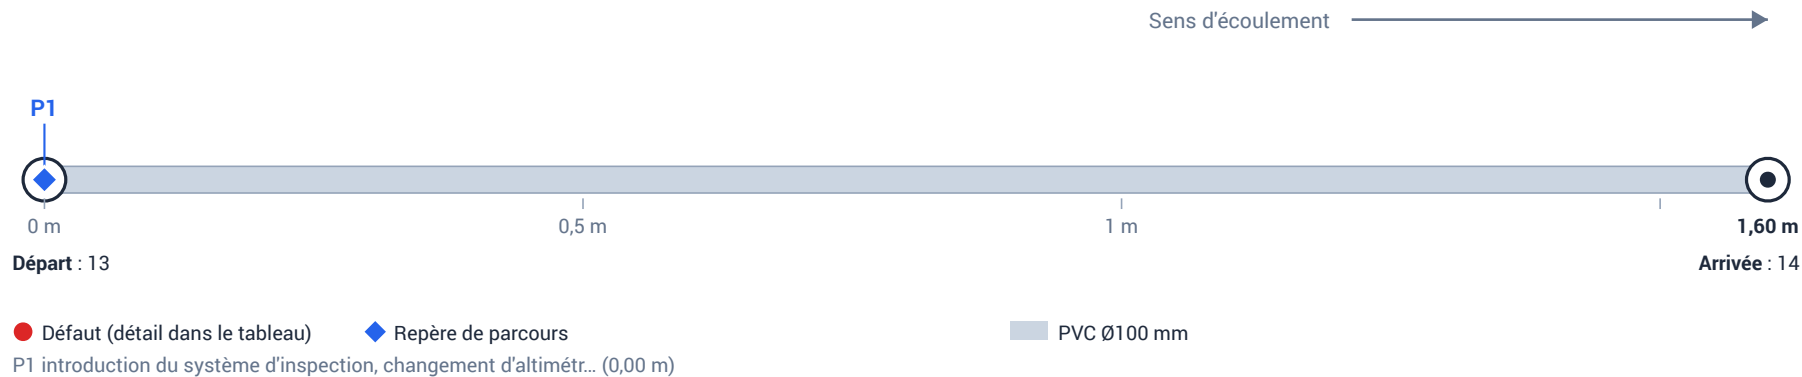


Caractéristiques du tronçon

Nature au départ	pvc Ø 100 mm
Nature à l'arrivée	pvc Ø 100 mm
Sens d'écoulement	Dans le sens des écoulements
Longueur mesurée	1.60 m

Documentation photographique



Type	localisation
Distance	0.00 m
Défaut	Non
Remarque	ouverture du té de visite

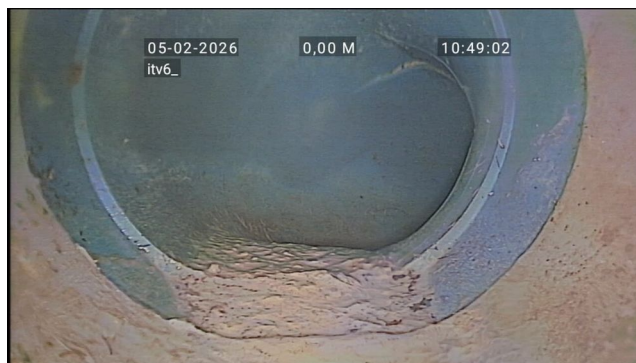

Type	départ
Distance	0.00 m
Défaut	Non (P1)
Remarque	introduction du système d'inspection, changement d'altimétrie



Type	distance
Distance	0.40 m
Défaut	Non
Remarque	tronçon droit

Caractéristiques du tronçon

Nature au départ	pvc Ø 100 mm
Nature à l'arrivée	pvc Ø 100 mm
Sens d'écoulement	Dans le sens des écoulements
Longueur mesurée	1.60 m

Documentation photographique



Type	distance
Distance	1.40 m
Défaut	Non
Remarque	dépôt solide



Type	distance
Distance	1.60 m
Défaut	Non
Remarque	dépôt solide, arrêt de l'inspection