

Réseaux d'évacuation et d'assainissement

Maison individuelle (adresse anonymisée) – Inspection(s) TV

Détails du site

Client: particulier (données anonymisées)

Adresse du site: Maison individuelle (adresse anonymisée)

Date: 6 octobre 2026

Nom de l'opérateur: technicien ITV

Résumé

Inspection télévisée du réseau d'assainissement. Ce rapport présente les caractéristiques du tronçon et la documentation photographique.


Caractéristiques du tronçon

Nature au départ	pvc Ø 100 mm
Nature à l'arrivée	pvc Ø 100 mm
Sens d'écoulement	Dans le sens des écoulements
Longueur mesurée	1.50 m
Remarque générale	N/A

Défauts observés sur la canalisation

Aucun défaut observé


Frise de la canalisation

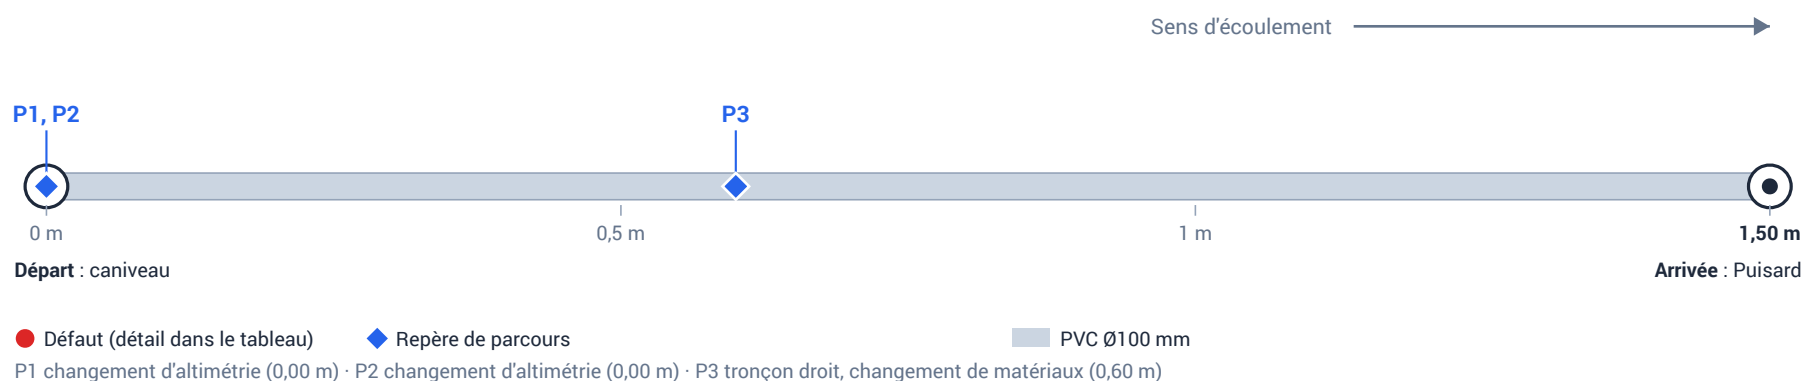

Caractéristiques du tronçon

Nature au départ	pvc Ø 100 mm
Nature à l'arrivée	pvc Ø 100 mm
Sens d'écoulement	Dans le sens des écoulements
Longueur mesurée	1.50 m

Documentation photographique

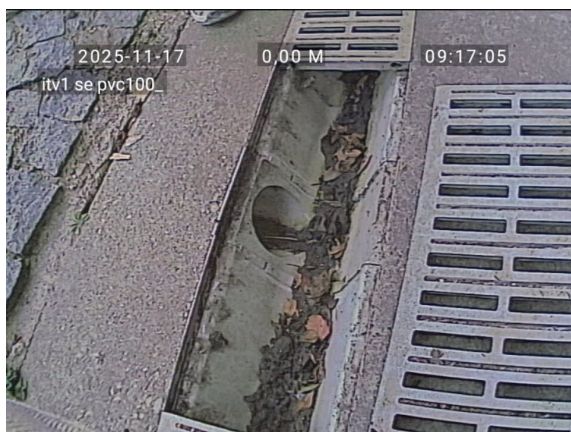

Type	localisation
Distance	0.00 m
Défaut	Non
Remarque	Dépose de la grille du caniveau.



Type	départ
Distance	0.00 m
Défaut	Non (P1)
Remarque	changement d'altimétrie



Type	départ
Distance	0.00 m
Défaut	Non (P2)
Remarque	changement d'altimétrie

Caractéristiques du tronçon

Nature au départ	pvc Ø 100 mm
Nature à l'arrivée	pvc Ø 100 mm
Sens d'écoulement	Dans le sens des écoulements
Longueur mesurée	1.50 m

Documentation photographique



Type	départ
Distance	0.60 m
Défaut	Non (P3)
Remarque	tronçon droit, changement de matériaux



Type	départ
Distance	1.10 m
Défaut	Non
Remarque	N/A



Type	départ
Distance	1.10 m
Défaut	Non
Remarque	Présence d'un puisard.

Caractéristiques du tronçon

Nature au départ	pvc Ø 50 mm
Nature à l'arrivée	pvc Ø 50 mm
Sens d'écoulement	Inverse des écoulements
Longueur mesurée	1.00 m
Remarque générale	N/A

Défauts observés sur la canalisation

Aucun défaut observé

Frise de la canalisation



Caractéristiques du tronçon

Nature au départ	pvc Ø 50 mm
Nature à l'arrivée	pvc Ø 50 mm
Sens d'écoulement	Inverse des écoulements
Longueur mesurée	1.00 m

Documentation photographique



Type	localisation
Distance	0.10 m
Défaut	Non
Remarque	Entrée d'eau dans rampe d'accès sous sol.



Type	départ
Distance	0.10 m
Défaut	Non
Remarque	tronçon droit



Type	départ
Distance	N/A
Défaut	Non
Remarque	Arrivée dans un puisard borgne. Non visitable.